


Anlage 2

Übersicht Serviceeinrichtungen - Örtliche Gleisanlagen - zu den Nutzungsbedingungen für Serviceeinrichtungen der AKN Eisenbahn AG

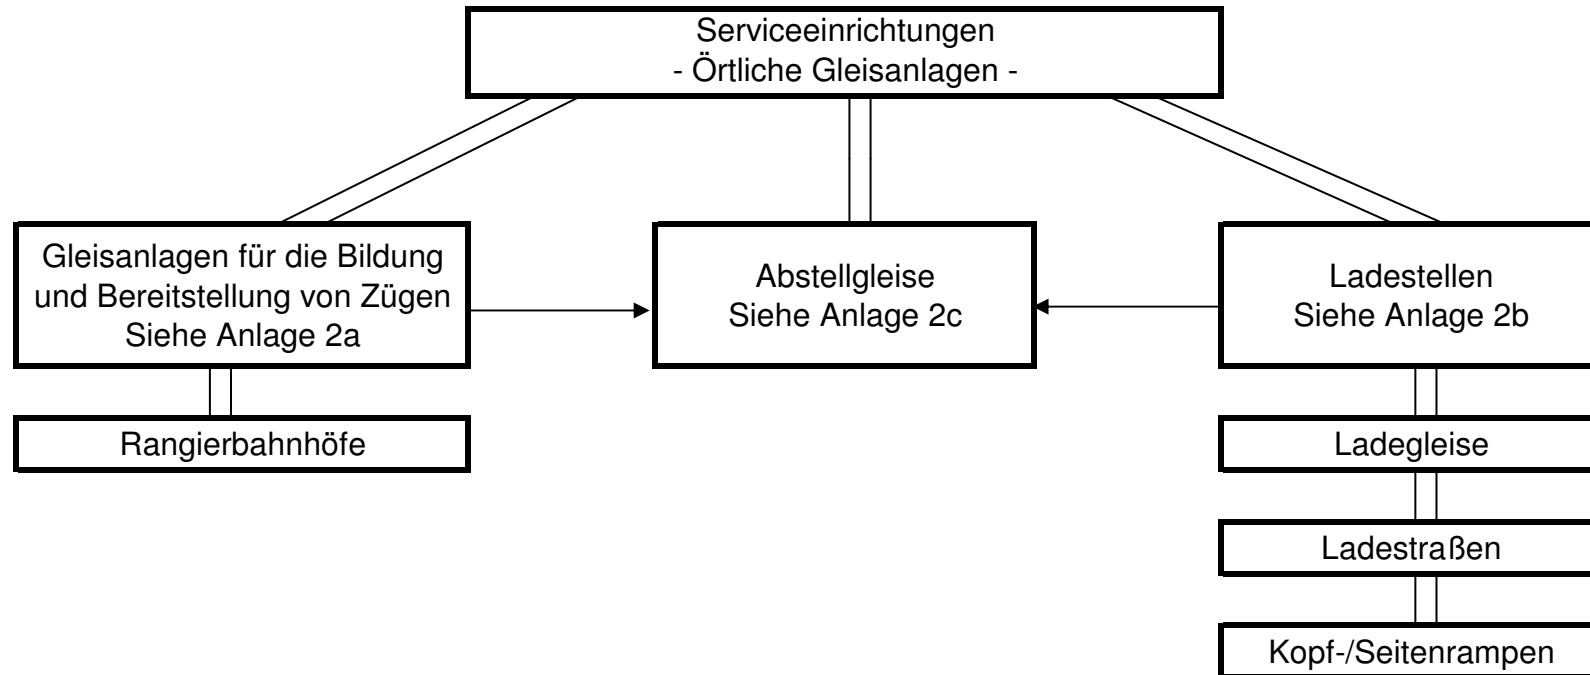

Anmerkung: Alle Serviceeinrichtungen - Örtliche Gleisanlagen - sind nicht mit einer Oberleitung überspannt.

Stand: Dezember 2008